


EXTOX-UNI i-1 gázérzékelő készülék kábelezése és főbb méretei

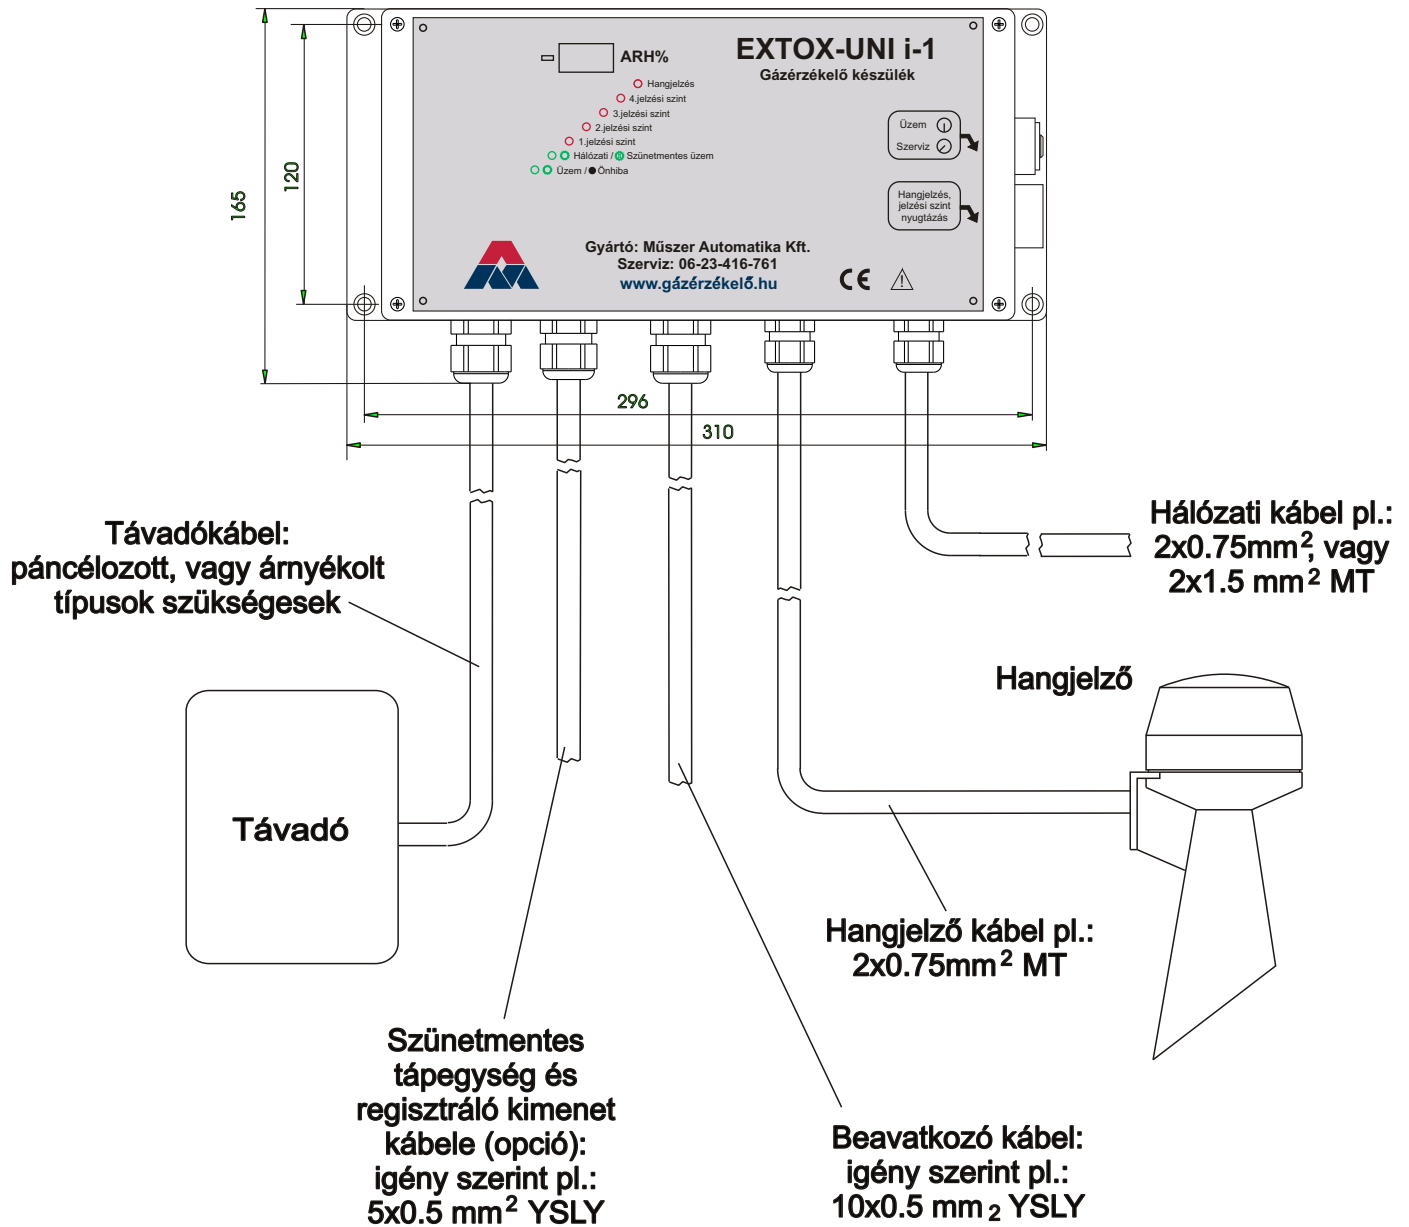

A kábelek helyettesítése megfelelő kiváltó típusokkal megengedett!

A távadókábeleknél megengedhet legnagyobb hurokellenállások és telepítési távolságok a távadótípusok és érkeresztmetszetek függvényében						Kábeltípusok és a bekötéshez szükséges érszámok a távadótípusok függvényében
Típus	Rh	0.5mm²	0.75mm²	1.5mm²	2.5mm²	(Példa)
E-TD-P1	3Ω	-	-	~125m	~200m	SZRMtKVM-J, 3 ér
E-TD-P1/M						
E-TD-S1	3Ω	-	-	~125m	~200m	SZRMtKVM-J, 4 ér
E-TD-S1/M						
E-MC-E1	140Ω	-	-	~5500m	~9200m	SZRMtKVM-J, 2 ér
E-MC-NE1	140Ω	~1850 m	~2750m	~5500m	-	LIYCY, 2ér
IRTA-	9Ω	~120m	~180m	~360m	-	LIYCY, 3ér
ECO-CO-2	160Ω	~2100m	~3150m	~6300m	-	LIYCY, 2ér